


Схема влаштування стін підвала суміщена зі
схемою влаштування підлоги підвала

При заливці стіни по осі
5 , влаштувати ніші
розміром 200х150х60 мм
примикаючої стіни

Верхнє і нижнє
армування плити -
сітка з арматури Ø12
A400C

Проріз висотою 2100 мм
починаючи з підлоги підвала

Верхнє і нижнє
армування плити -
сітка з арматури Ø12
A400C

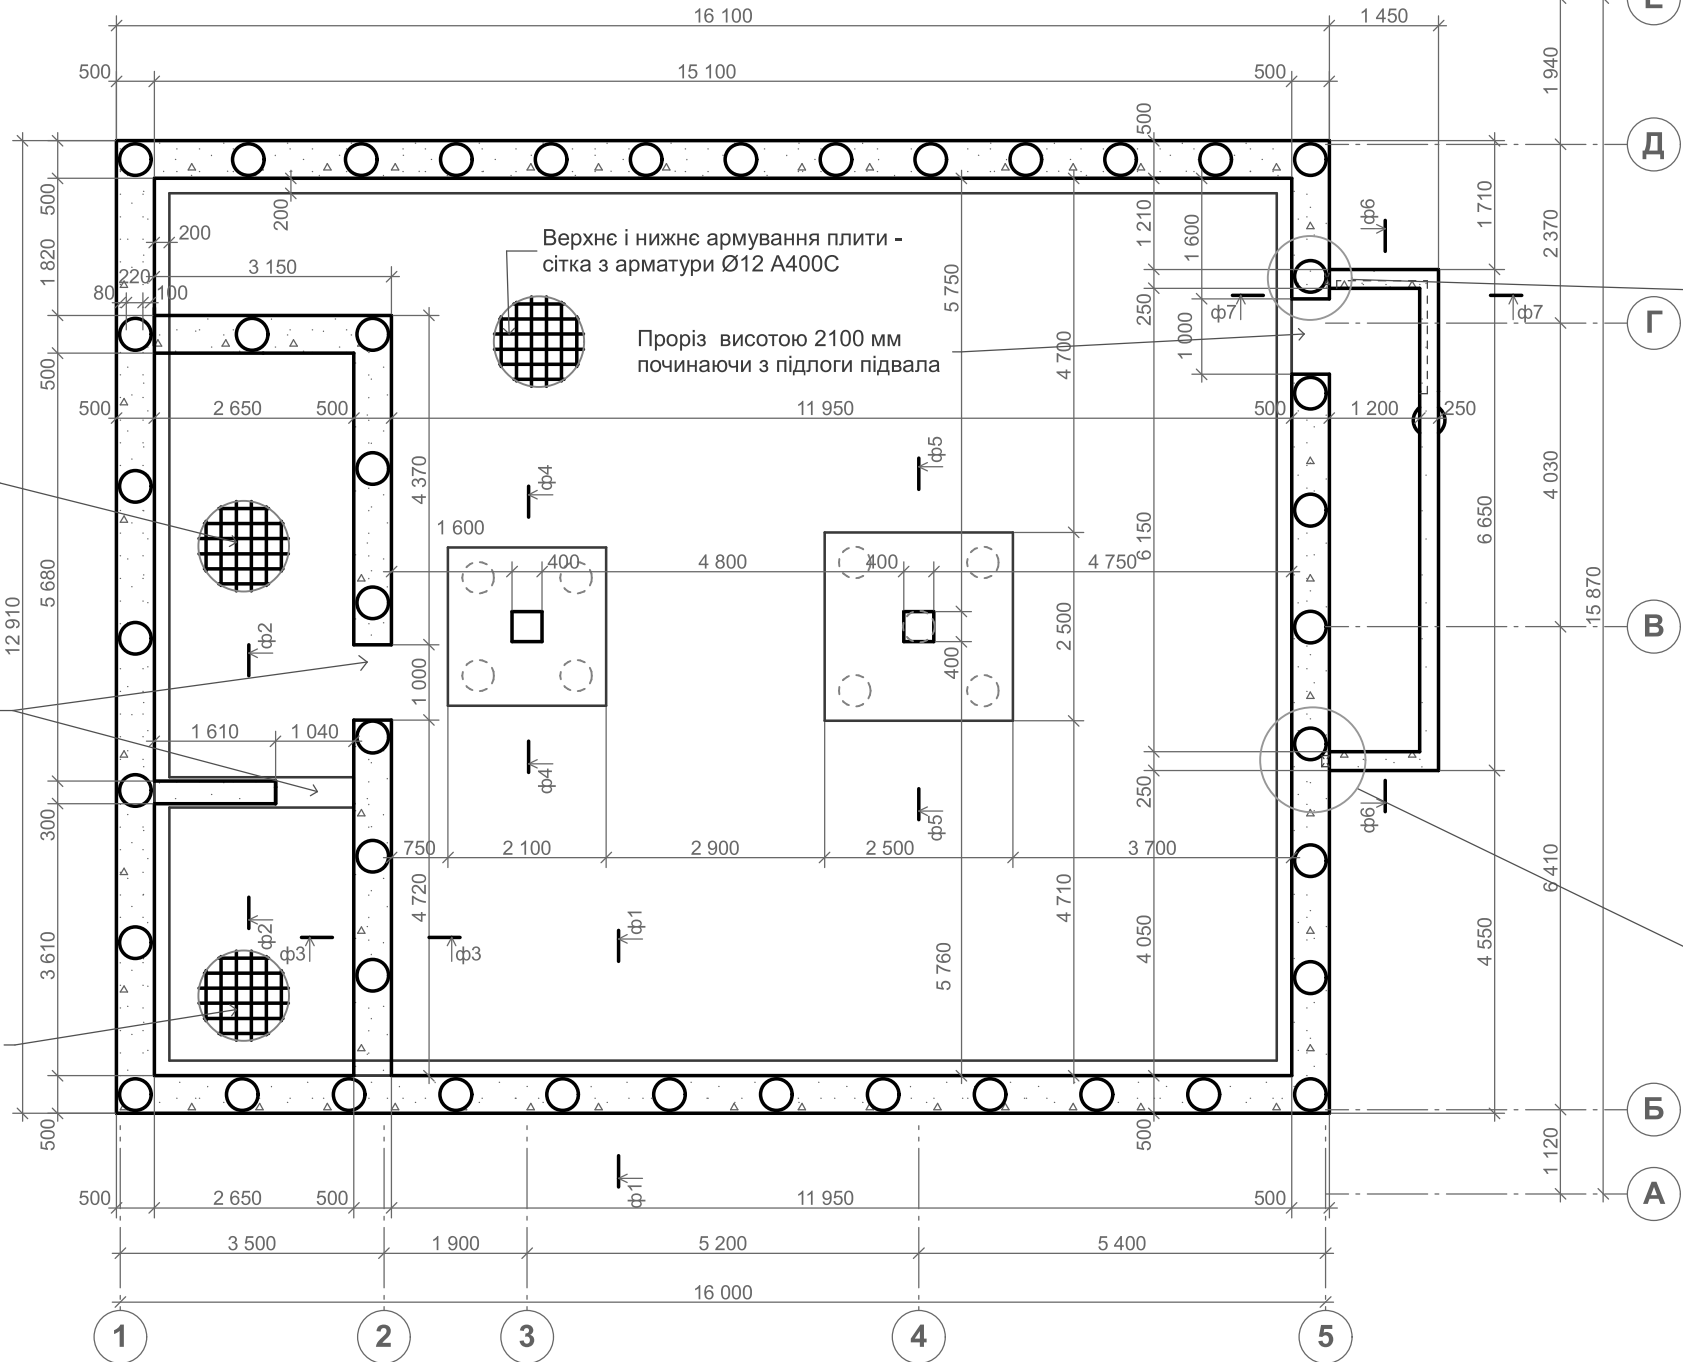

При заливці стіни по осі
5 , влаштувати ніші
розміром 200х150х60 мм
крок 400 мм по висоті
примикаючої стіни

Відомість витрати матеріалів на стіни підвала
(+10% включено)


Найменування	Позначення	К-ть	Од. вим.	Загальна маса(кг)	Марка Сталі Гост 27772-88
арм. A400C D=6	ДСТУ 3760:2019	1 266,00	м	281,05	
арм. A400C D=10	ДСТУ 3760:2019	6 906.00	м	4261,00	
арм. A400C D=12	ДСТУ 3760:2019	4 116.00	м	3655,01	
арм. A400C D=16	ДСТУ 3760:2019	84,00	м	132,72	
Всього				8329,78	
Бетон C20/25, F100, W4		130	м³		

						09-2022-АБ			
						м. Ковель вул.Незалежності, 164			
						Волинська обл., Ковельський р-н.			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис.	Дата				
ГАП					05.2023	Будівництво торгово-офісного приміщення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП					05.2023		РП	3.1	
Розробив		Єгоров Р.Г.			05.2023				
Перевірів					05.2023	Схема влаштування стін підвала суміщена зі схемою влаштування підлоги підвала			
Н.контроль					05.2023				

Погоджено					

Підпис і дата					

Інв. № об.					



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата

Арк.



3.3



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата

Арк.

3.4

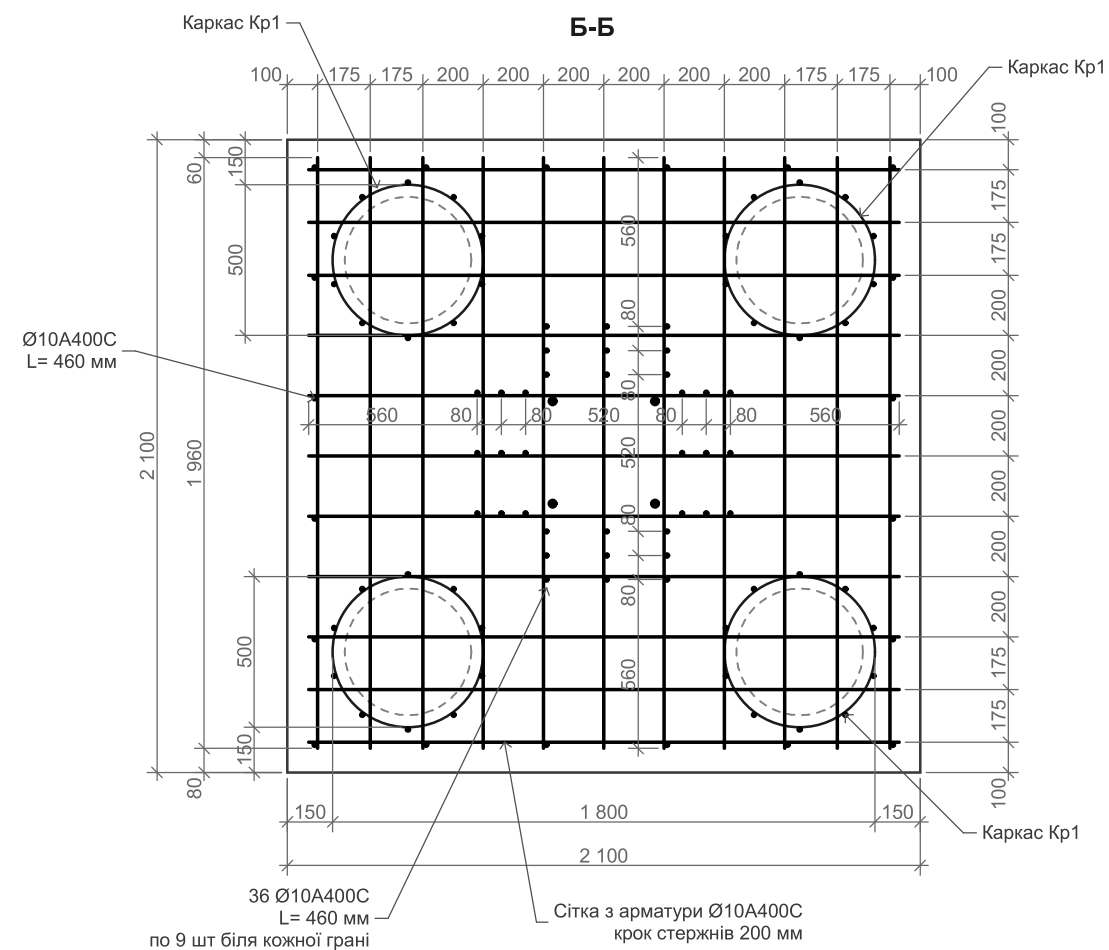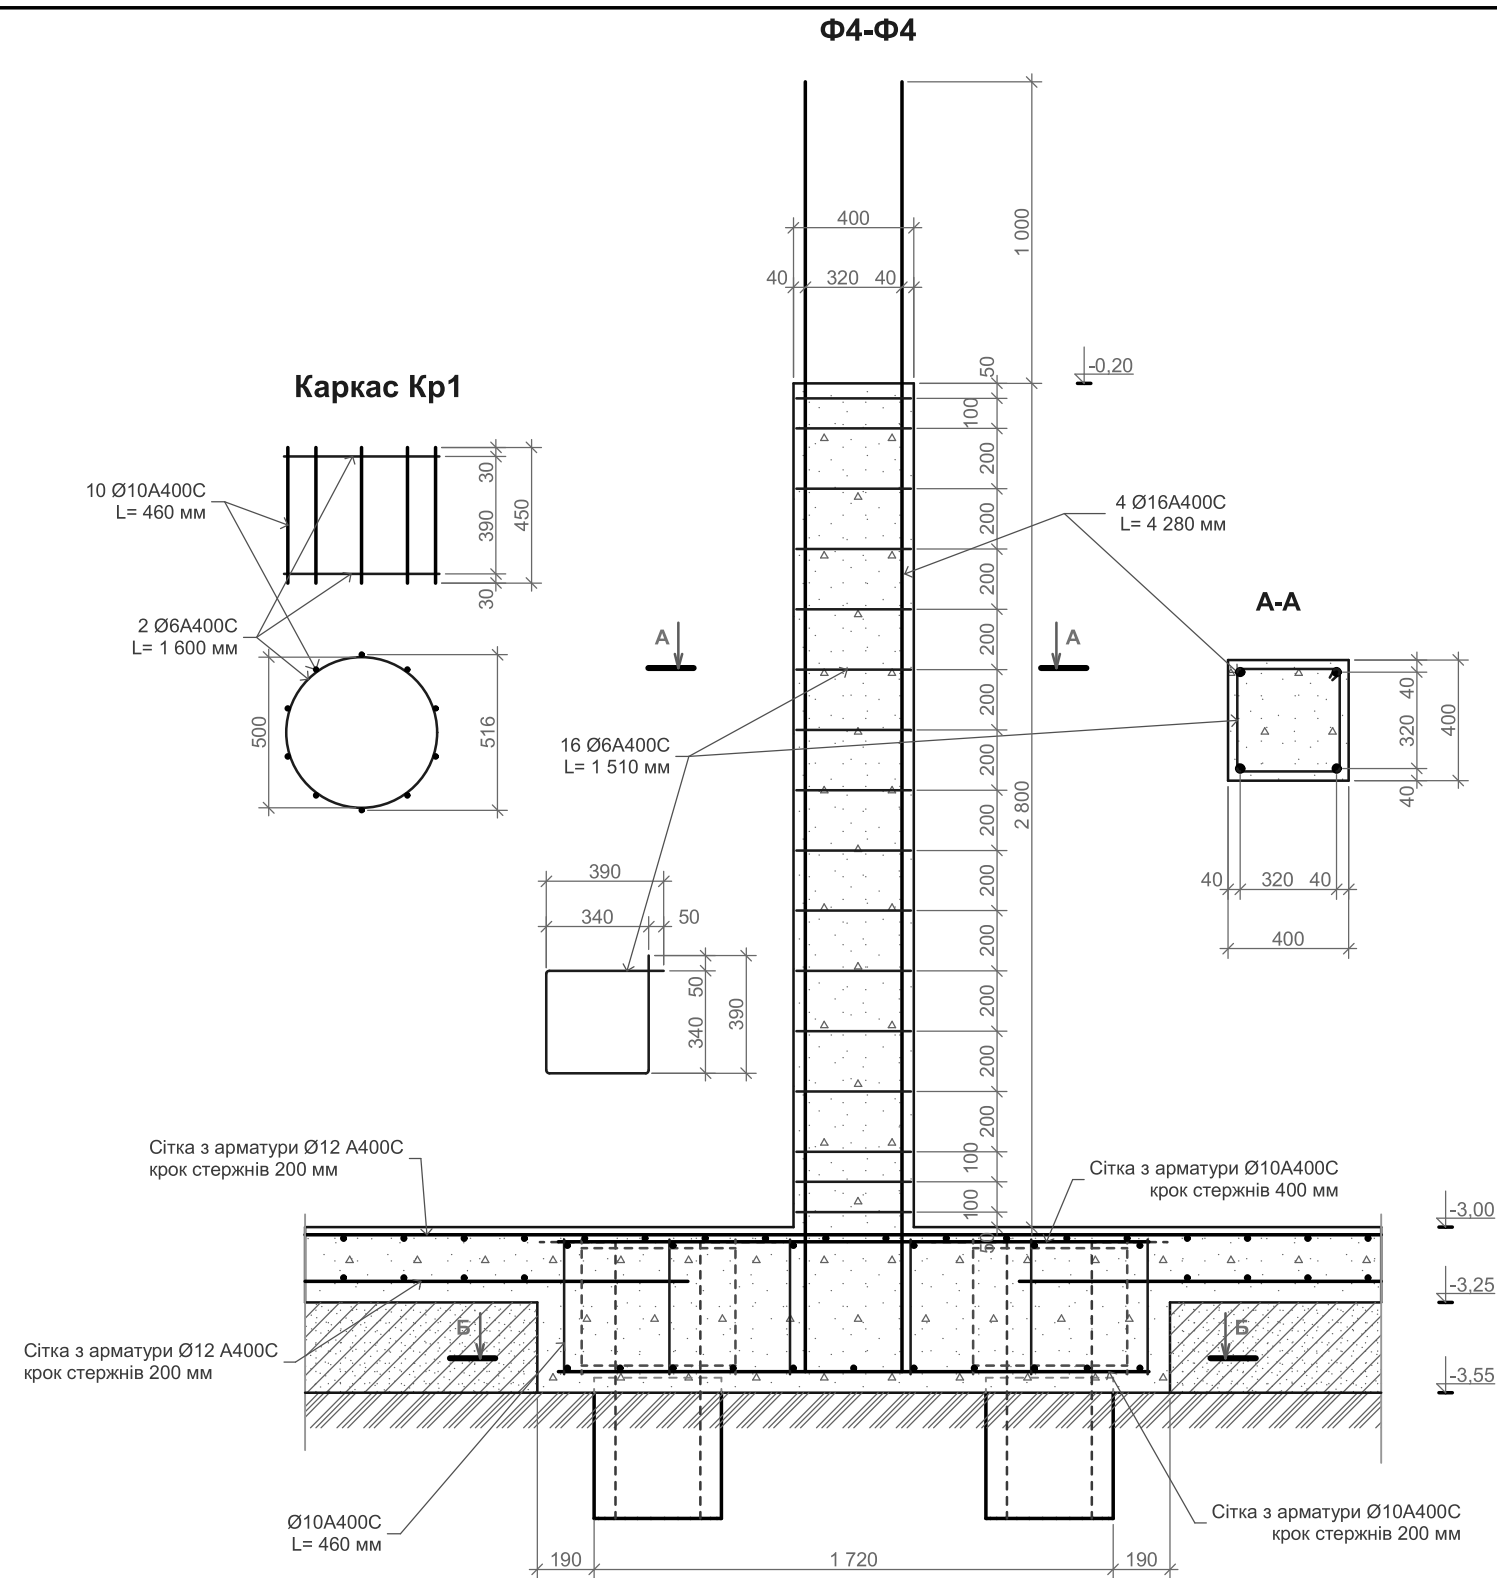

Інв. № об.	Підпис і дата

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис.	Дата

09-2022-АБ

Арк.

3.5

