



Специфікація

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Прим.
1	"ТДРОВАКУУМ УКРАЇНА"	Насос закручувальний			
	ГДС 4.4Б.1.4110	Q=300м³/год. Н=12м.в.ст.	шт 1	667	з двигуном
2	SMR 10	Двигун до насоса N=132кВт;			
		U=380В.	шт 1		
3	WP-Dynamic 200/50 - T	Підшипник з переданою даними			
		Ду 200мм. Qn=300м³/год. Т 50°С.	1	50.5	
4	ОВЕН ПД100-ДИ0.4-11-1.0	Датчик тиску ВПн=0.04МПа;	1		
5	VT	Фільтр французький чауунний	1	50.0	
		Ø200. Ру 1.6МПа			
6	Genebre	Клапан зворотній мікфранцузький			
	тип-2401	Ду 200. Ру 1.6 МПа. І=130°С	шт 1	14.5	
7	Metrol	Засувка з гумовим клином			
	тип-111 УС/SE	Ду 200. Ру 1.0 МПа. І=120°С	шт 3	51.0	
8	МП - 1.6 - 100 - 1.0МПа	Манометр промисловий цифрл.			
		100мм. град. 0-1.0МПа.	шт 1		
9	Нашле	Повітряний вантуз Ду 200;			
		Ру 1.6МПа.	шт 1	77.0	
10	ООО "Стеклопластиковые трубы"	Труби склопластикові фланцеві			
	ЗВК 1.000 СБ	Ø200. Ру 1.6МПа	п.м 100	36.5	
11	Ø219x8 ГОСТ 10704-91 В-20 сн ГОСТ 10705-80	Труби сталеві електроварні			
		Ø219x8	п.м 10	41.6	
12	В 90-219x8	Відвід сталевий крутовигнутий			
	ДСТУ ГОСТ 17375-2003	Ø200. 90°	шт 1	10.0	
13	В 45-219x8	Відвід сталевий крутовигнутий			
	ДСТУ ГОСТ 17375-2003	Ø200. 45°	шт 2	5.0	
14	Т 219x8	Трійник сталевий Ø200.	шт 2	29.0	
	ДСТУ ГОСТ 17376-2003				
15	ЗКА-275.00-90	Закадна деталь з краном.	шт 3		
ОП1	219-ХБ-В	Опора корпусна рухома на			
	ОСТ 36-146-88	Ду 200.	шт 2	13.4	
	Ø57x3 ГОСТ 10704-91	Труби сталеві електроварні Ø57x3			
		L=200мм (стілка для опори)	шт 2	0.71	
	ГОСТ 19903-74	Металевий лист під стійку			
		100x100x6	шт 2	0.47	
	Анкер розпирний Ø10	Дюбель	шт 8		

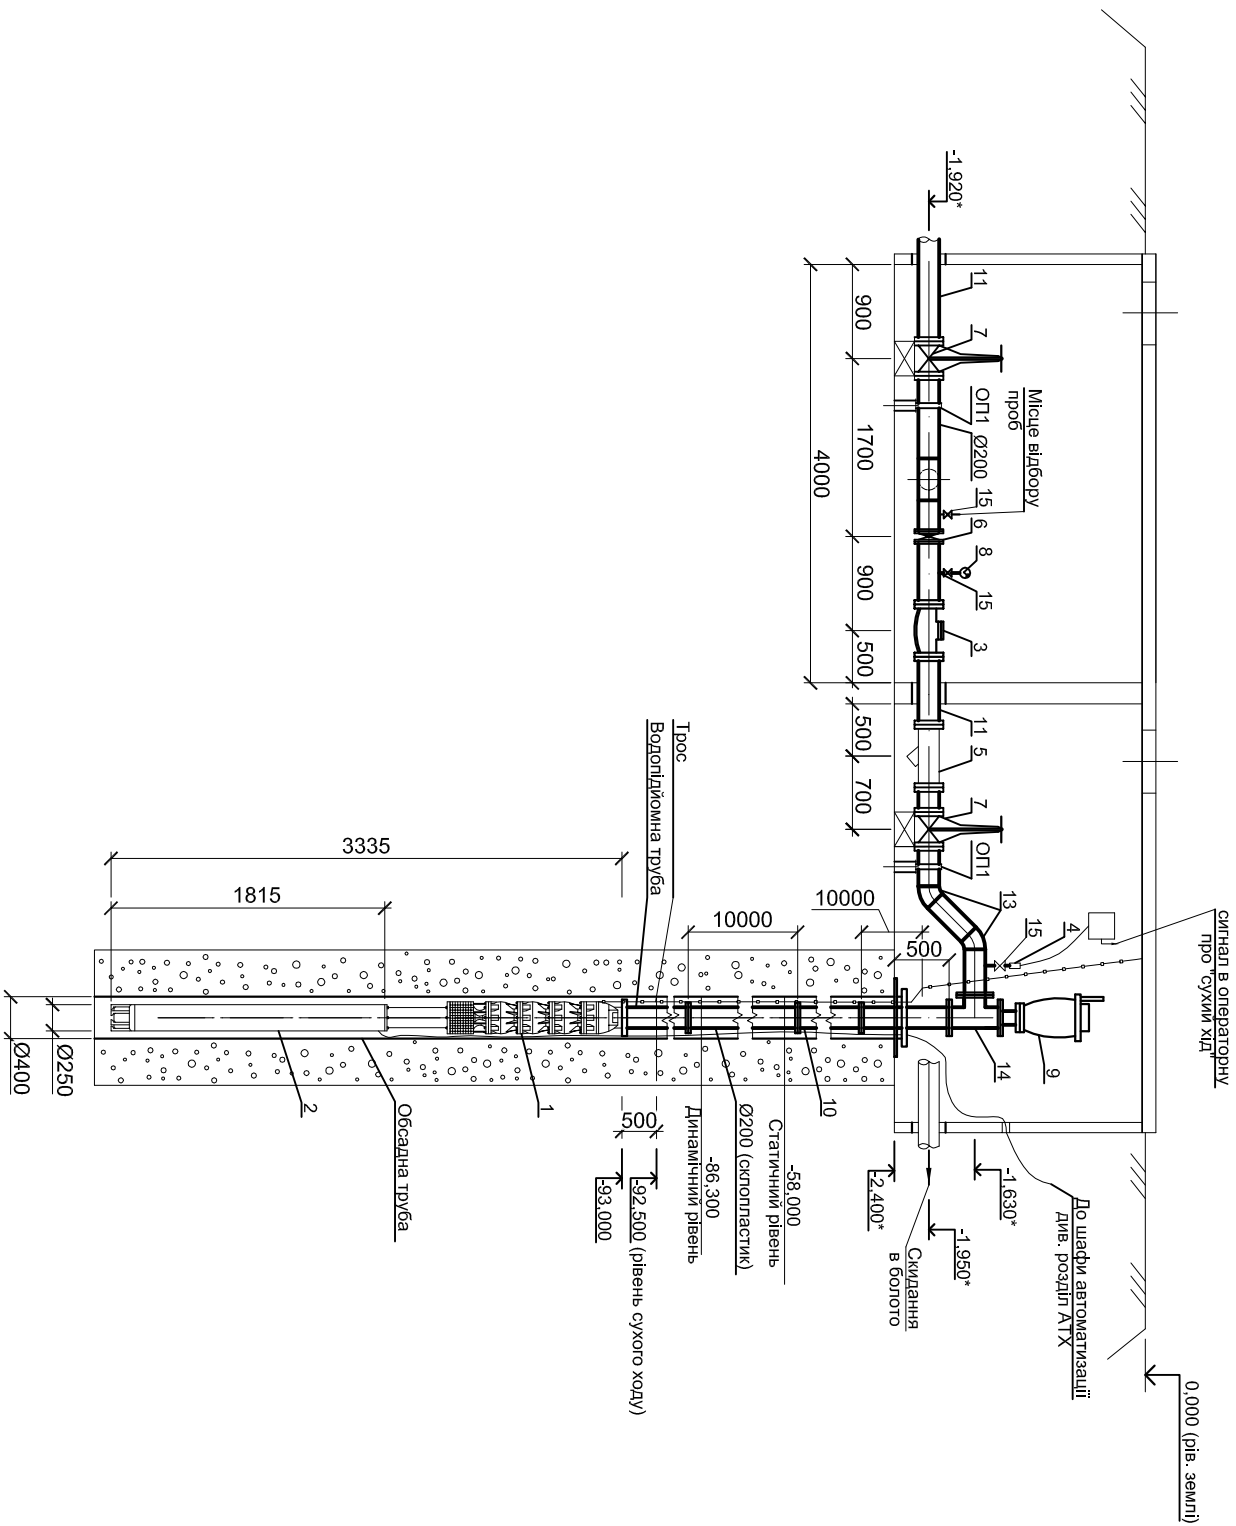

План
М 1:50

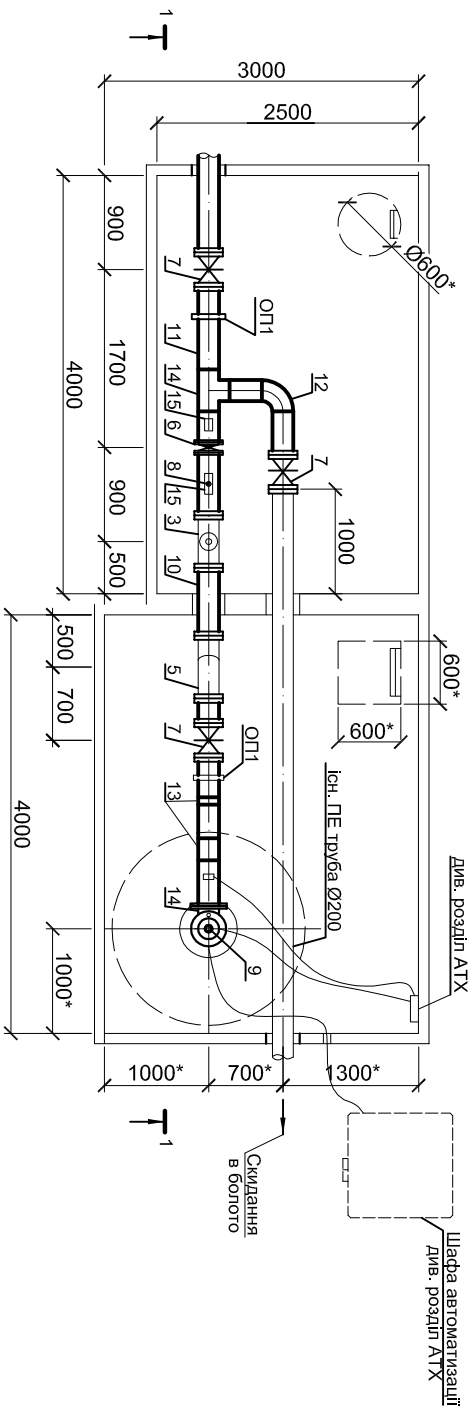

Инв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

[illegible]