

Лист 1


Лист 2

Лист 3

















Лист 4

Лист 5

Лист 6

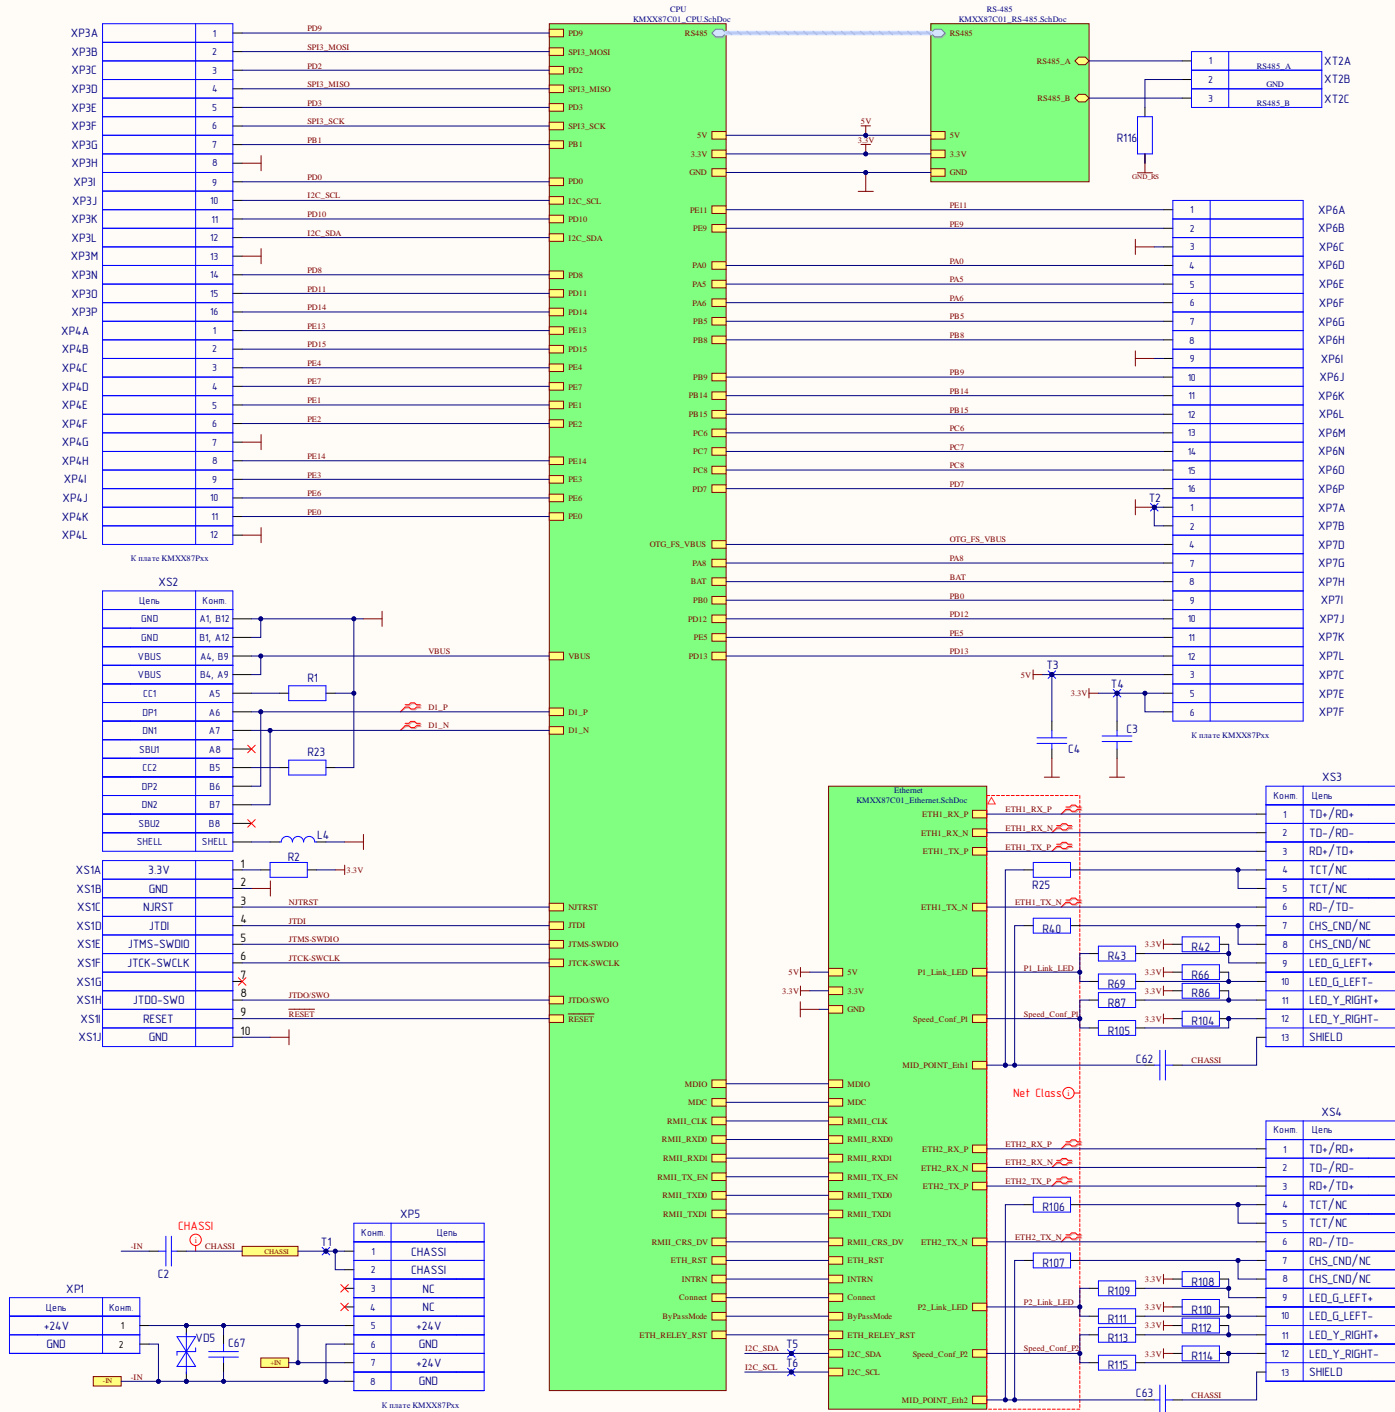

[No Variations] 33					Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Схема электрическая принципиальная		
Разраб	*			*			
Проф	*						
Т. контр							
Рук проекта					Лист 1	Листов 4	
Н. контр							
Умб	*						

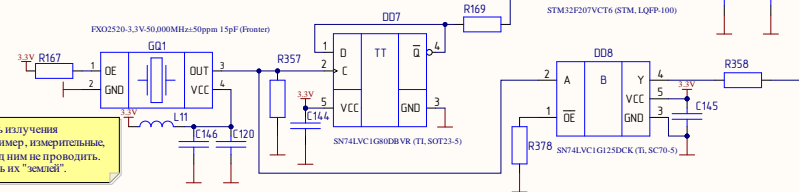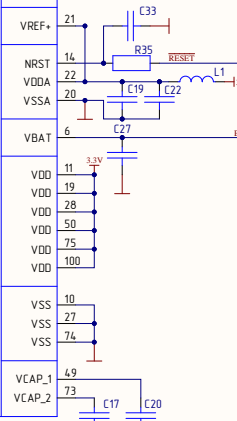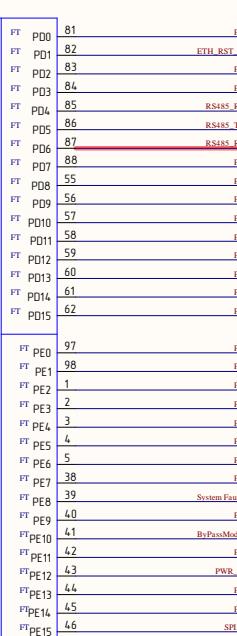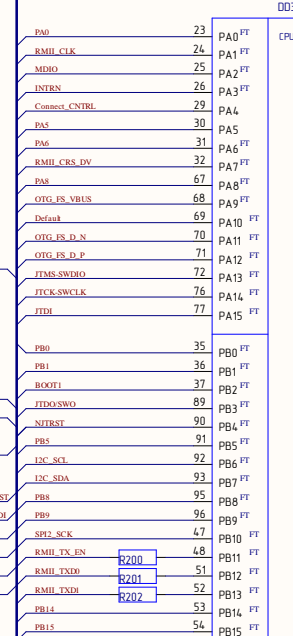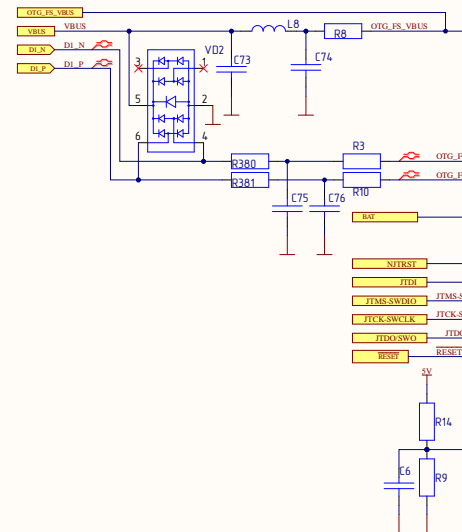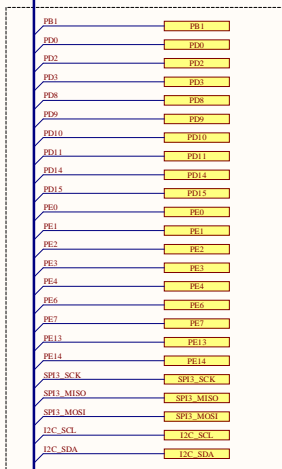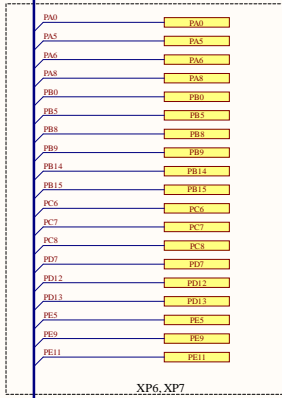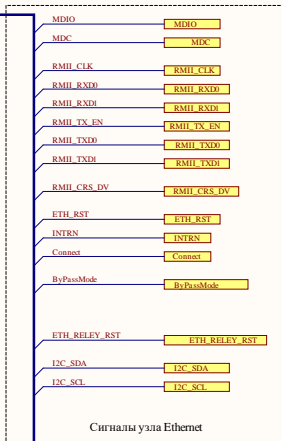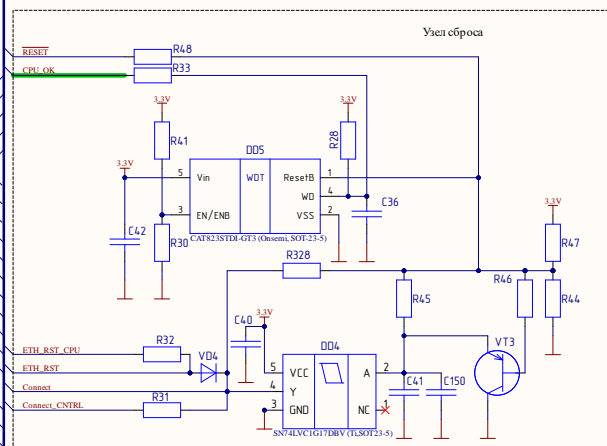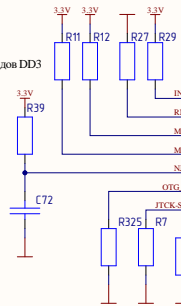

Цепи на которые может влиять излучения кварцевого генератора (например, измерительные, RESET или интерфейсные) под ним не проводить. По возможности экранировать их "землей".

