


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шкаф силовой	Данные питающей сети	
	Аппарат на вводе: тип Iном, А Iрасцепителя, плавкой вставки, А	
	Шинопровод: Iрасч, А Руст, кВт	
	Аппараты отходящей линии: тип Iном, А Iрасцепителя, плавкой вставки, А ΔI, mA	
Марка и сечение провода		
Способ прокладки, длина провода, м		
Электроприемники	Условное обозначение	
Номер группы		
Руст, кВт		
Ррасч, кВт		
Iрасч, А		
Название потребителя		

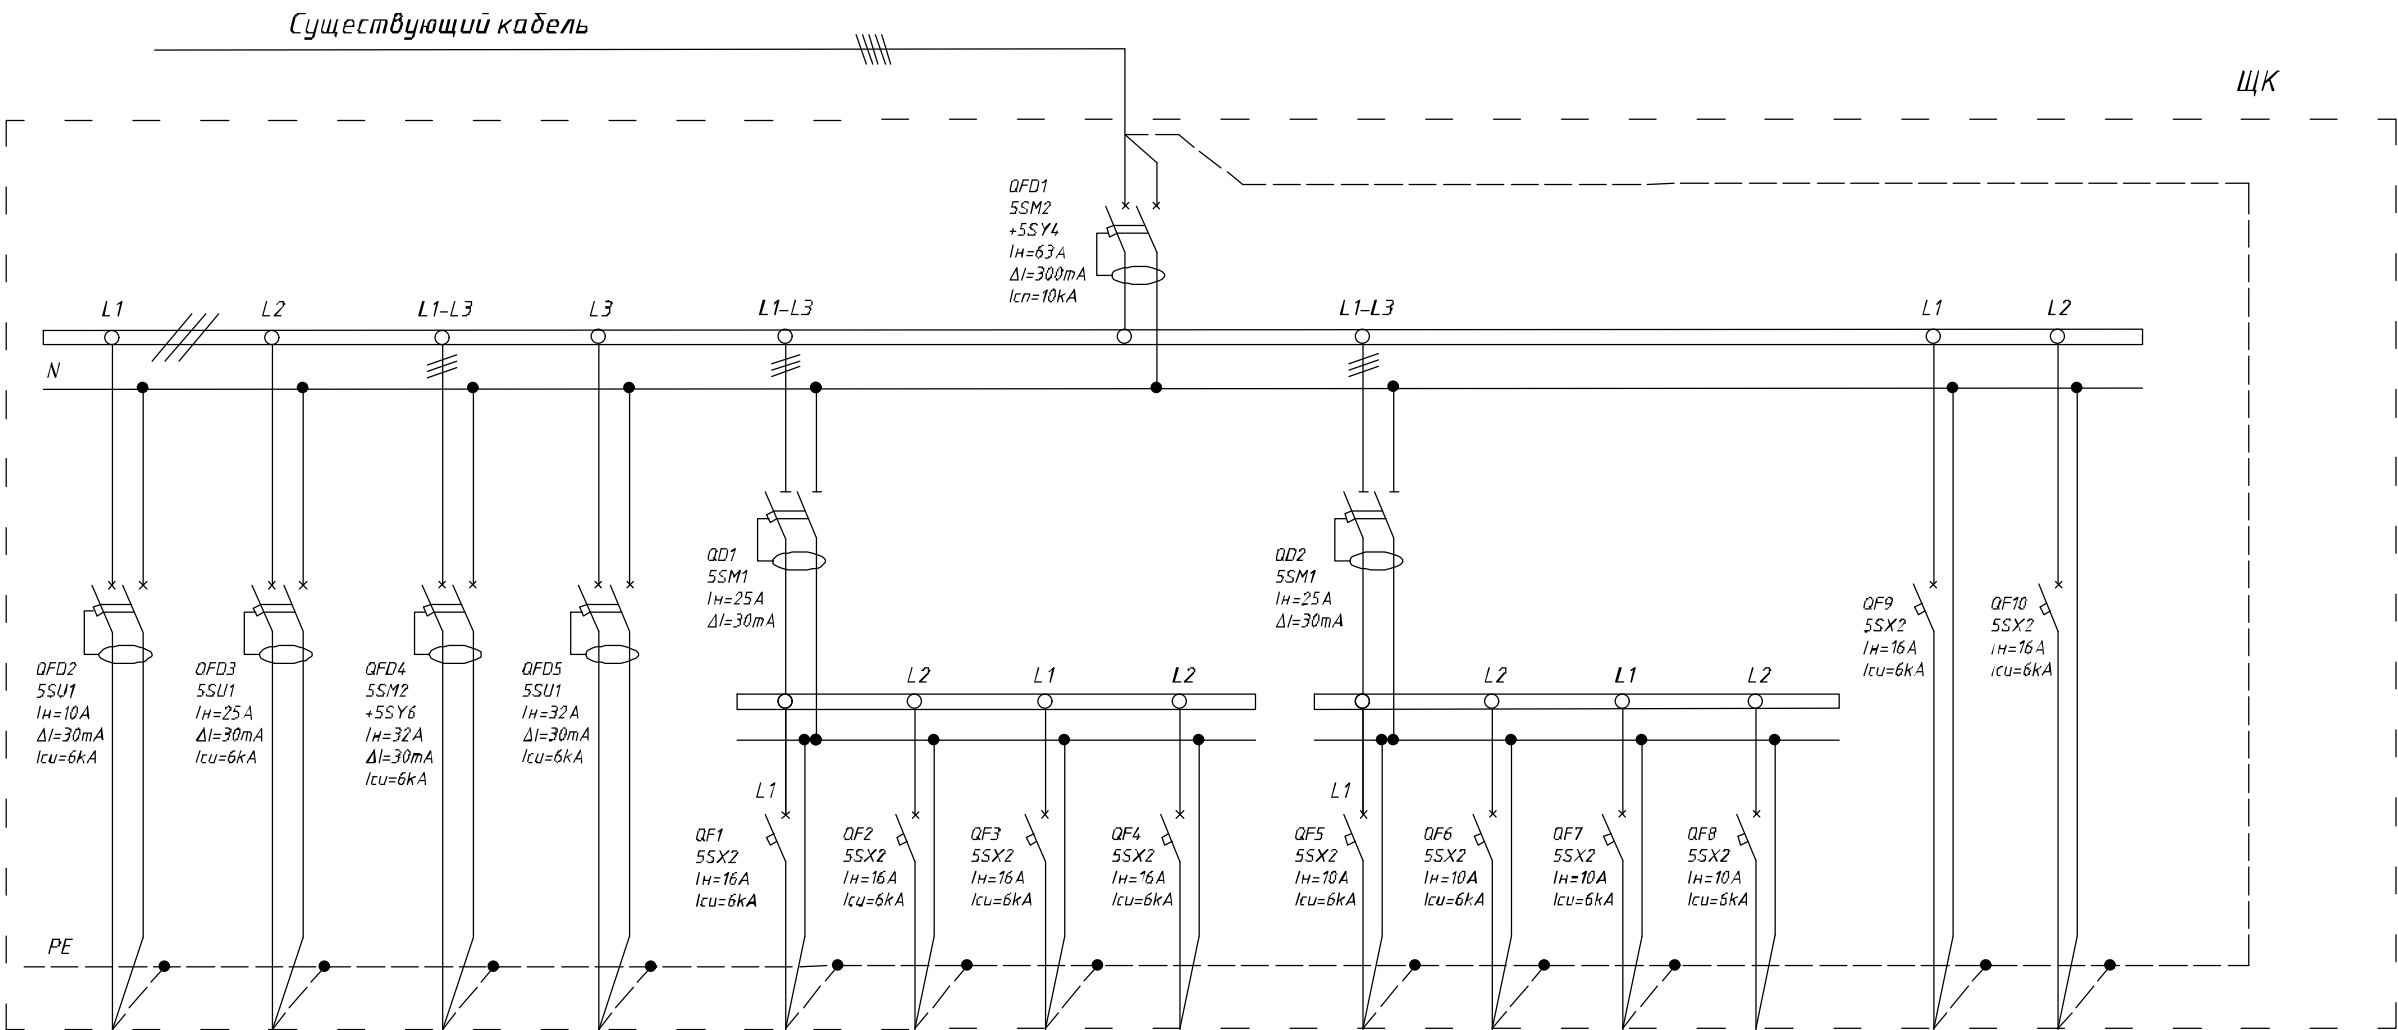

* при прокладке за подшивкой фальш-потолка использовать гофру из поливинилхлорида (ПВХ), нераспространяющего горение

						111-30
						Дом на набережной
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Помазан				Проект сети внутреннего электроосвещения квартиры
Пров.		Черкашин				Стadia
Н.контр.		Резник				Р
ГИП						Лист
						3
						Листов
						Схема однолинейная ЩК

Копировал

Формат

