



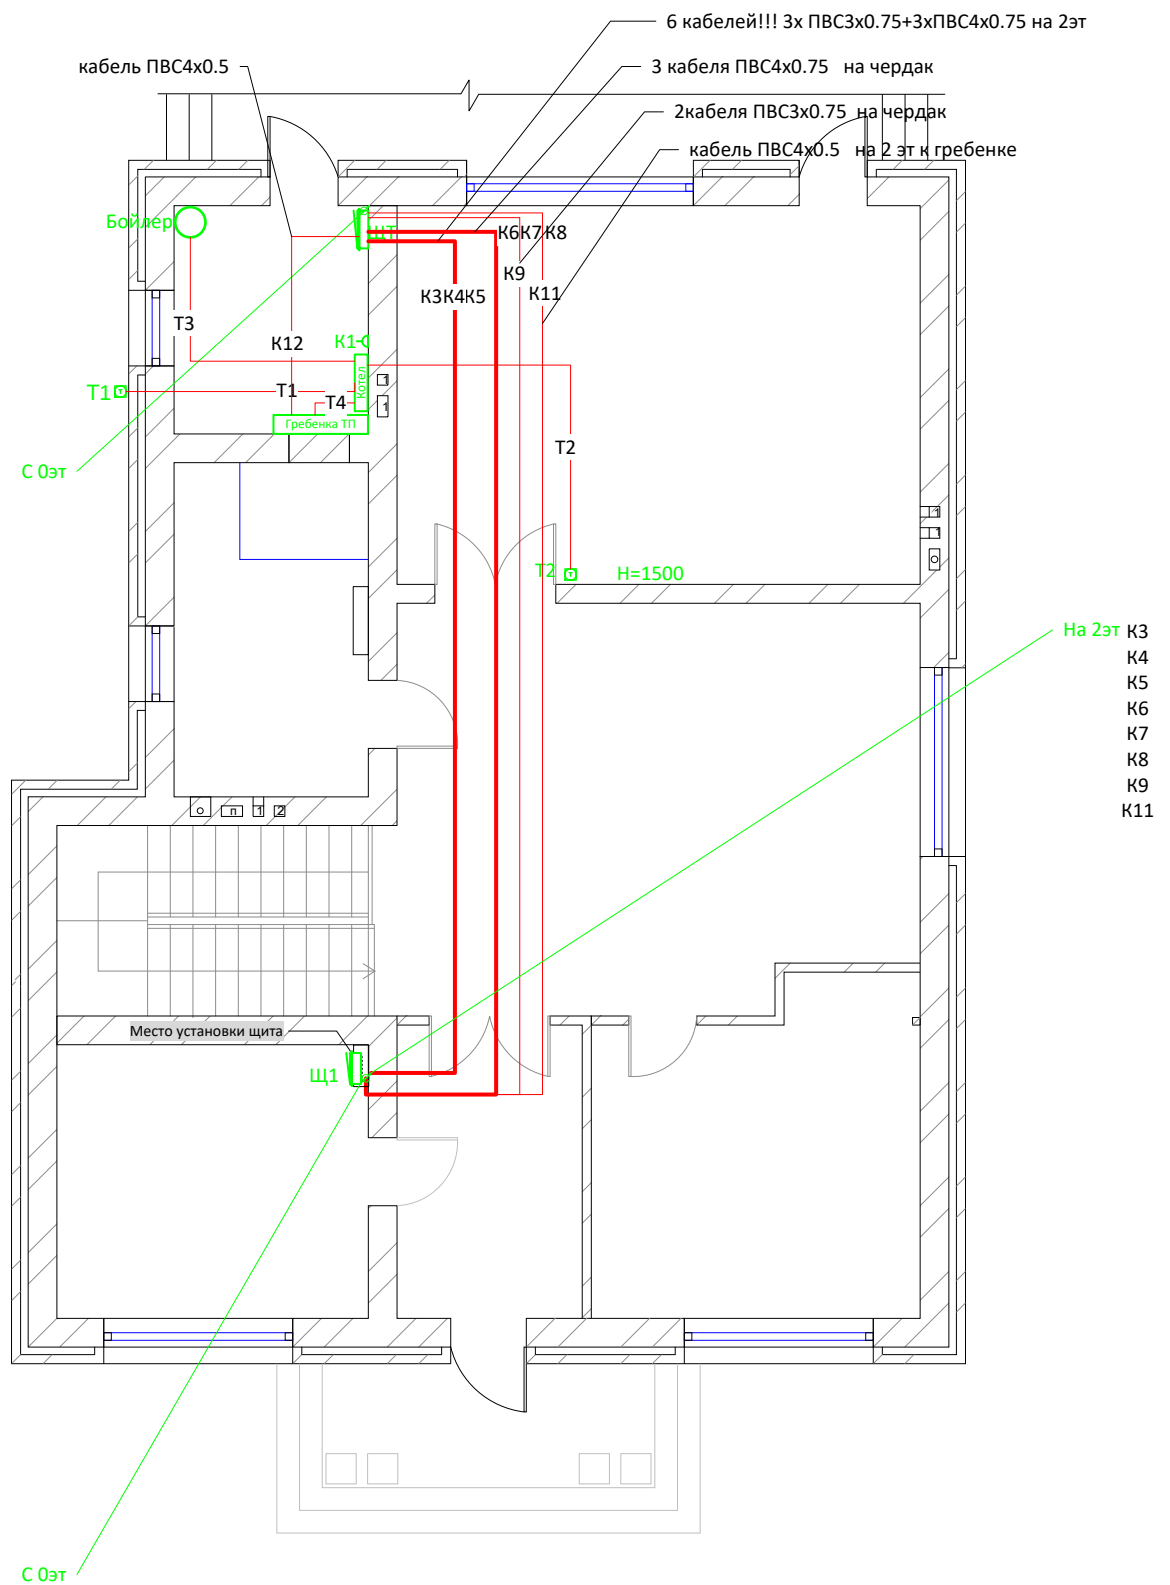

Т1, Т2, Т3, Т4
 К11 - ПВС4х0.75
 К12 - ПВС4х0.75
 Т5, Т6, Т7 – КПП-ВП 4х2х0.5
 К3, К4, К5 – по 2 кабеля ПВС3х0.75+ПВС4х0.75
 К6, К7, К8 – ПВС 4х0.75
 К9 – 2 кабеля ПВС 3х0.75
 К10 – ПВС 3х0.75

1 этаж
 2 этаж(гребенка) – топочная
 топочная щит - гребенка
 2эт - чердак
 в топочную
 чердак - топочная
 чердак - топочная
 чердак - мастер спальня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
	10.02.2020					
			План 1 этажа			
			Технологическое оборудование			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						56

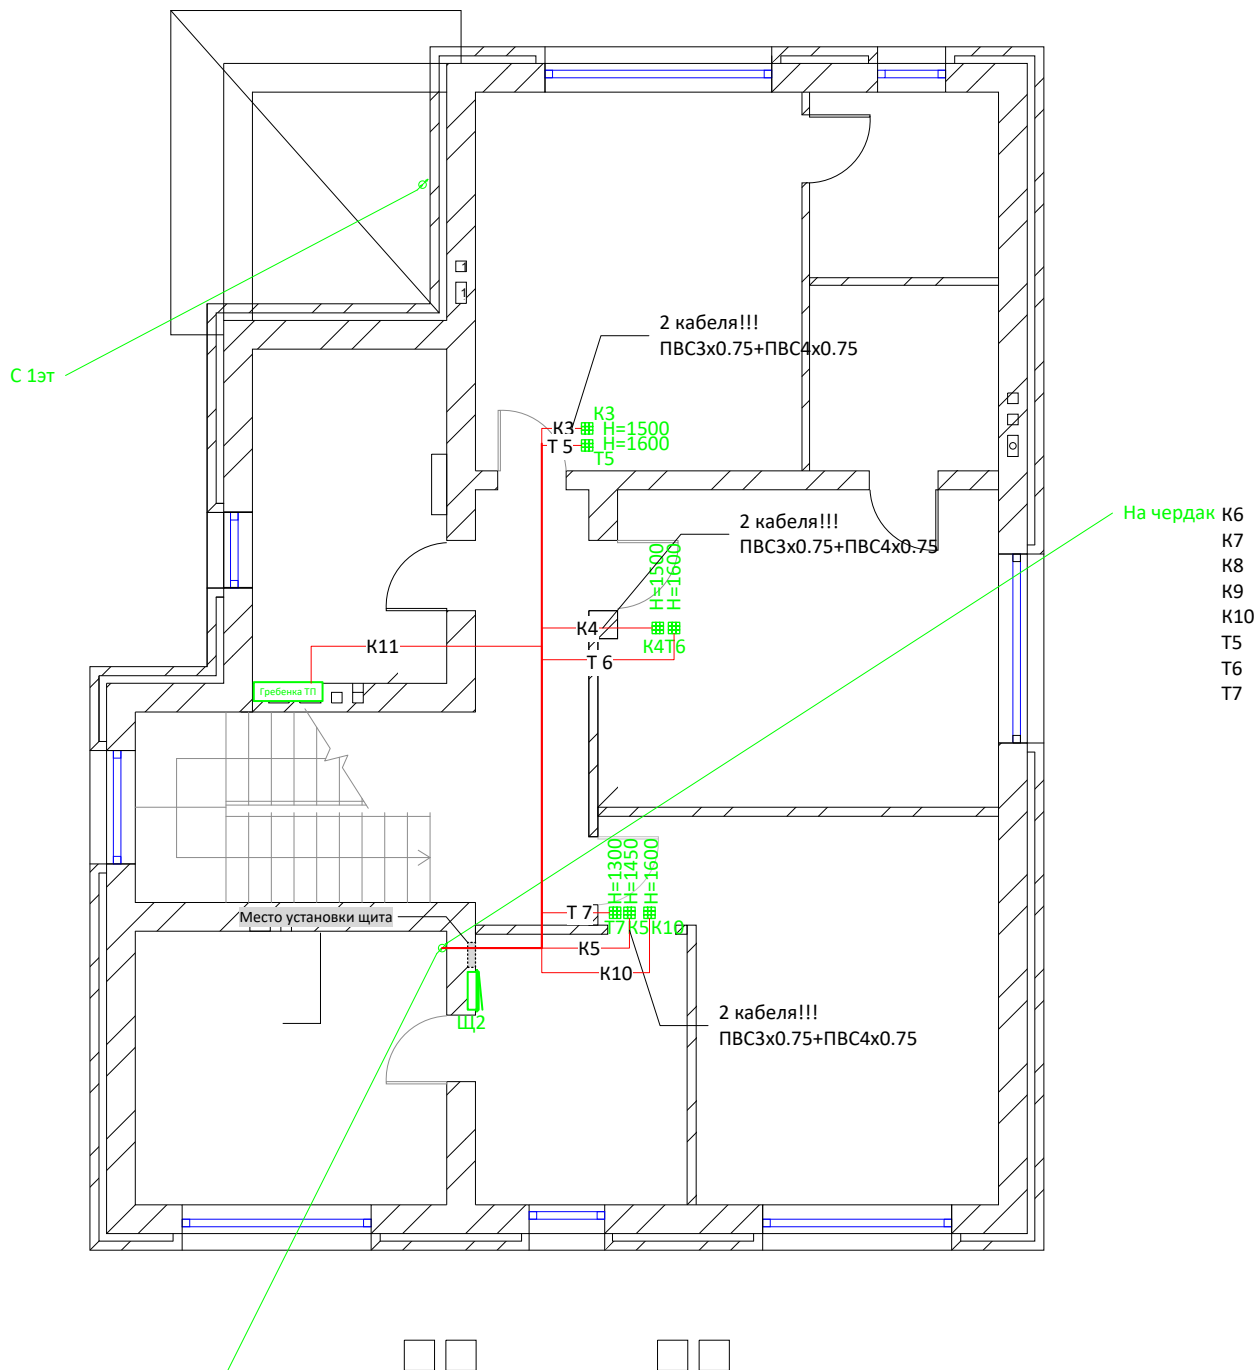

С 1эт

К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
К11

T1, T2, T3, T4
K11 - ПВС4х0.75
K12 - ПВС4х0.75
T5, T6, T7 – КПП-ВП 4х2х0.5
K3, K4, K5 – по 2 кабеля ПВС3х0.75+ПВС4х0.75
K6, K7, K8 – ПВС 4х0.75
K9 – 2 кабеля ПВС 3х0.75
K10 – ПВС 3х0.75

1 этаж
2 этаж(гребенка) – топочная
топочная щит - гребенка
2эт - чердак
в топочную
чердак - топочная
чердак - топочная
чердак - мастер спальня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
	10.02.2020	


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

План 2 этажа

Технологическое оборудование

Лист

57

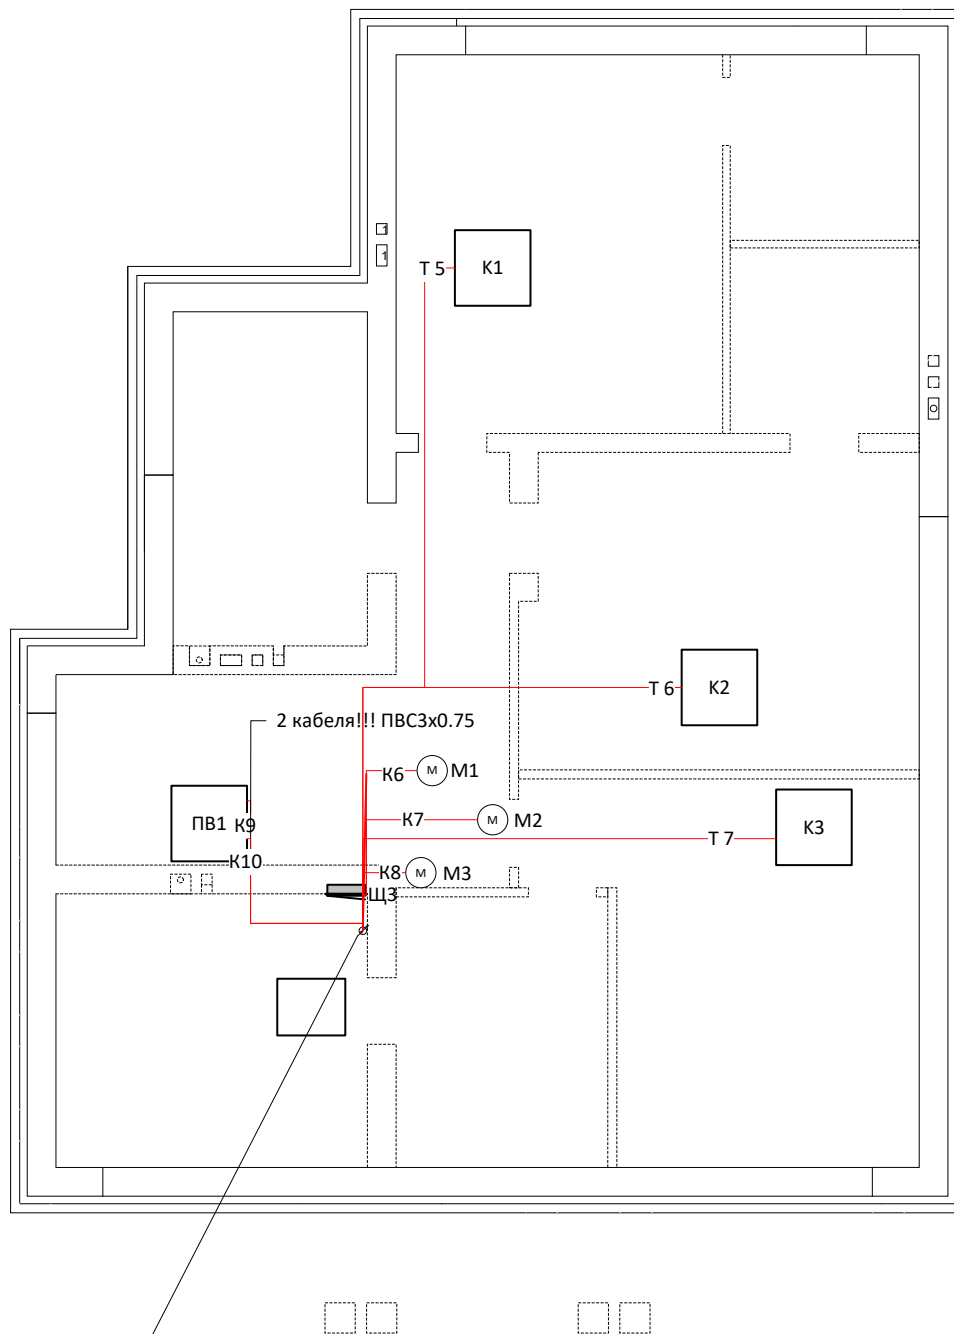

Со 2эт
 К6
 К7
 К8
 К9
 К10
 Т5
 Т6
 Т7

Т1, Т2, Т3, Т4
 К11 - ПВС4х0.75
 К12 - ПВС4х0.75
 Т5, Т6, Т7 – КПП-ВП 4х2х0.5
 К3, К4, К5 – по 2 кабеля ПВС3х0.75+ПВС4х0.75
 К6, К7, К8 – ПВС 4х0.75
 К9 – 2 кабеля ПВС 3х0.75
 К10 – ПВС 3х0.75

1 этаж
 2 этаж(гребенка) – топочная
 топочная щит - гребенка
 2эт - чердак
 в топочную
 чердак - топочная
 чердак - топочная
 чердак - мастер спальня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
	10.02.2020					
			План чердака			
			Технологическое оборудование			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
						58